

尚朋堂 電化製品

商品保證書/客戶留存

品名機型： _____ 型號： _____	
愛用者	姓名： _____ 電話： _____ 地址： _____
購買日期： 年 月 日	經銷商確認
* 選購經銷商：電話 () _____ 店名： _____ 地址： _____	未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司的收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，上折見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 若非於家庭內使用(如營業場所等)，本公司不附保證責任。

5 重要安全指示

使用電器用品應注意避免火災、電擊和傷害的危險

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 請勿在超過海拔2,000 m的地方使用。
4. 僅限屋內(室內)使用。
5. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
6. 除非組件完備否則請勿使用。
7. 請勿將電線安置在地毯下或接近熱源。
8. 在有易燃的氣體或蒸汽處，請勿使用本產品。
9. 請勿將本產品靠近潮濕或容易被水浸溼的地方使用，如浴室、廚房、水槽邊及嚴重潮溼的地下室。
10. 本產品必須直立使用。
11. 請勿讓物體進入或阻斷進出風口，如此會傷害到本產品。
12. 請勿坐站及放置重的物體在本產品上。

6 電器清潔保養

1. 清潔前務必拔掉電源插頭。
2. 不可將該產品的任何部分泡進水裡。
3. 用帶毛刷的吸塵器清潔大廈扇主體扇網，吸塵器會把內部的毛屑灰塵吸出來。
4. 請勿自行拆裝大廈扇主體。
5. 用軟布擦拭大廈扇。
6. 不可用酒精或其他有腐蝕性的溶劑擦拭大廈扇。

儲藏：請拔掉電源，連同此使用說明書一起儲藏在乾燥並無陽光直射的位置。

7 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：遙控大廈扇		型號(型式)：SF-101TU					
Equipment name		Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組+內部配線	○	○	○	○	○	○	
馬達組	○	○	○	○	○	○	
塑膠元件	○	○	○	○	○	○	
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○	
金屬部件	○	○	○	○	○	○	

備考1. “超過1 wt%”及“超過0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 01 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

尚朋堂全省服務站


尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若需維修時請駕臨尚朋堂服務站

台北服務站	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號	TEL:(02)2285-0586 FAX:(02)2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣八德市建國路62號	TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中服務站	台中市烏日區五光路607巷52號	TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號	TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南服務站	台南市仁德區忠義路126巷62號	TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄服務站	高雄市壽松區美山路220巷2-5號	TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭、花東服務站	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號	TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：
本公司關係企業所屬全省服務站的地址電話，如有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
www.sunpentown.com.tw E-Mail:ws22828239@yahoo.com.tw

尚朋堂

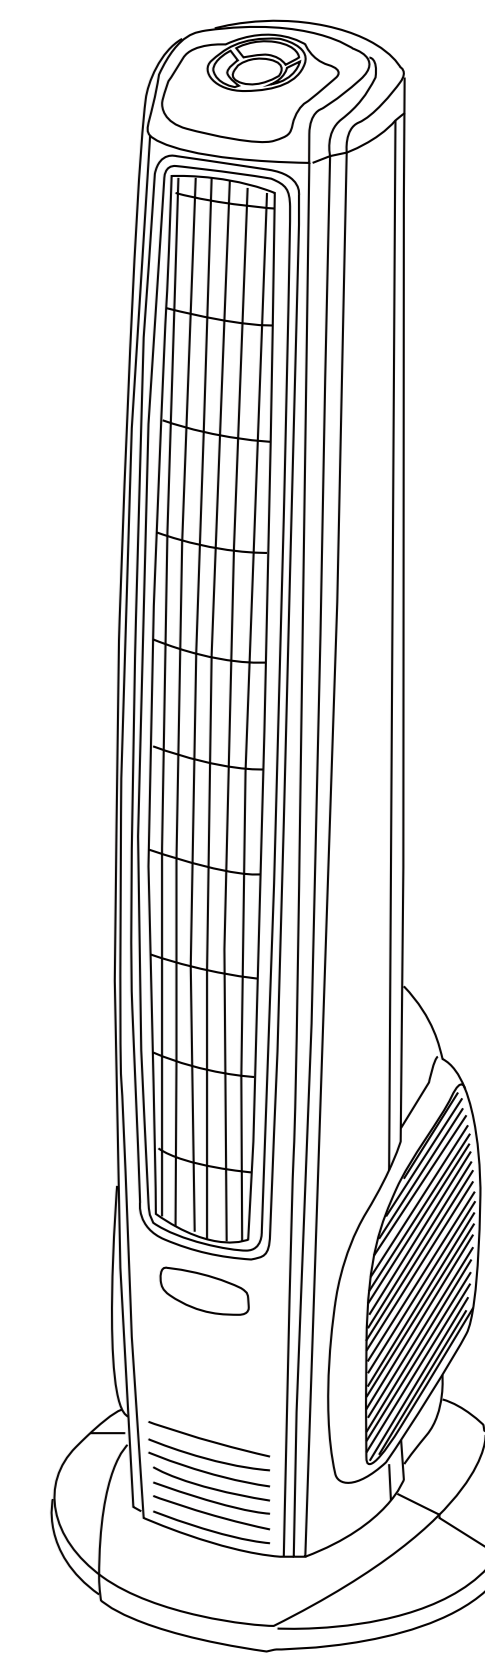

40" 遙控大廈扇 **SF-101TU** **說明保證書**

謝謝您選購遙控大廈扇，為了使遙控大廈扇能充分發揮，而達到最佳使用效果，敬請使用前詳閱本說明書。

HYBRID FAN